



УТВЕРЖДАЮ

Президент

ООО «УК «Морской фасад»

С.Д. Жусупов

29 мая 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности в ОАО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад»

Инструкция разработана на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ), утвержденных постановлением Правительством РФ от 25.04.2012 № 390, которые устанавливают правила поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности. Инструкция является обязательной для исполнения всеми руководителями и работниками ОАО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» (далее - Общество), сторонними организациями, осуществляющих производственную деятельность, а также руководителями организаций, арендующих помещения на территории Общества.

1. Общие требования

- 1.1. Ответственность за пожарную безопасность по Обществу в целом возлагается на начальника Службы охраны труда и пожарной безопасности (далее СОТ и ПБ).
- 1.2. На руководителей структурных подразделений возлагается ответственность за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий и помещений, занимаемых (эксплуатируемых) структурными подразделениями, находящихся в их подчинении.
- 1.3. Ответственность за содержание в исправном состоянии, учет и готовность к действию первичных средств пожаротушения возложена на ведущего инженера СОТ и ПБ.
- 1.4. Ответственность за содержание в работоспособном состоянии автоматических систем обнаружения и тушения пожара, проверку включения автоматических систем противопожарной защиты возложена на технического директора.
- 1.5. Ответственность за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб Общества, возложена на диспетчера МПТ.
- 1.6. Ответственность за выполнение правил противопожарного режима в арендуемых помещениях возлагается на руководителей арендующих организаций, в соответствии с условиями договора.
- 1.7. Все работники Общества и сторонних организаций, занятых производственной деятельностью на территории Общества, допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа (вводного, первичного).
- 1.8. Все виды огневых и других пожароопасных работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах, проводятся в соответствии с Инструкцией по организации безопасного проведения огневых и других пожароопасных работ на временных местах в ОАО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад».
- 1.9. Курение в зданиях и на территории Общества запрещено. Курение разрешено только в отведенных местах, оборудованных урнами и знаками безопасности «Место для курения», а также в специальных отведенных помещениях.
- 1.10. Запрещается работать на оборудовании, установках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах, обеспечивающих условия пожарной безопасности.

1.11. В случае срабатывания пожарной сигнализации, следует незамедлительно покидать здание (сооружение), и ждать объявления по громкой связи о дальнейших действиях.

2. Содержание территории

2.1. Территория Общества должна содержаться в чистоте, систематически очищаться от отходов производства.

2.2. На территории Общества запрещается строительство временных и других строений без согласования с местным органом государственного и пожарного надзора.

2.3. Не допускается загромождение пожарных гидрантов и проездов к ним. В зимнее время их следует очищать от снега и льда.

Регулярно, каждые 6 месяцев, пожарные гидранты необходимо проверять на водоотдачу.

Таблички обозначения пожарных гидрантов должны быть освещены или выполнены флуоресцентной краской.

2.4. На территории Общества запрещается:

- загромождать (оборудованием, отходами производства, автотранспортом и т.п.) проезды по территории, подходы к зданиям и сооружениям, а также противопожарные разрывы.

- устраивать свалки горючих отходов, разводить костры для сжигания тары, отходов производства, мусора, сухой травы и т. п.

- оставлять на открытых площадках тару из-под ЛВЖ (легко-воспламеняющие жидкости) и ГЖ (горючие жидкости), а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

2.5. Использование на территории Общества мангалов, факелов, дуговых прожекторов, фейерверков, где присутствует открытый огонь или огневые эффекты, допускается только при согласовании с ответственным за пожарную безопасность по Обществу начальником СОТ и ПБ и разрешения руководителя Общества.

2.6. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо сообщать в Службу охраны труда и пожарной безопасности.

3. Содержание зданий, помещений

3.1. Для всех технологических и складских помещений должны быть определены категория взрывопожарной и пожарной опасности по ППП в РФ, а также класс зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.

3.2. Нарушение огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад должны немедленно устраняться, а также должна быть проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.

3.3. Оросители спринклерных установок в местах, где имеется опасность механического повреждения, должны быть защищены надежными ограждениями, не влияющими на распространение тепла и не изменяющих карту орошения.

3.4. При перепланировке зданий и помещений, изменении их функционального назначения и установке нового технологического оборудования должны применяться действующие нормативные документы в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений.

При аренде помещений арендаторами должны выполняться противопожарные требования норм для данного типа зданий и помещений.

3.5. В зданиях, помещениях запрещается:

- производить перепланировку, реконструкцию, изменение назначения помещений, установленное проектом, без согласования с органами государственного пожарного надзора;

- загромождать пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, вестибюль, проходы, тамбуры и т. п.) мебелью, оборудованием, различными материалами и т. п., а также забивать наглухо эвакуационные выходы;

- применять на путях эвакуации горючие материалы, не отвечающие требованиям Санитарных норм и правил, для отделки, облицовки потолков, стен, лестничных клеток, площадок и

ступеней;

- загромождать подступы к первичным средствам пожаротушения - пожарным щитам, огнетушителям, внутренним пожарным кранам, а также использовать их не по назначению;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ;

- производить отогревание различных коммуникаций открытым огнем - паяльными лампами, сварочными аппаратами и т.п.;

- пользоваться нестандартными электроустановочными приборами, а также приборами, имеющими неисправности;

- пользоваться бытовыми электронагревательными приборам (утюгами, чайниками и т. п.), не имеющими устройств тепловой защиты (терморегулятор и т. п.), без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих возникновение пожара;

- складировать у электрических щитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе ЛВЖ и ГЖ) вещества и материалы.

3.6. Во всех технологических, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона сообщения о пожаре и фамилией ответственного за пожарную безопасность в данном помещении.

3.7. Для обеспечения безопасности работников пожарной охраны, при привлечении для тушения пожара и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ в зданиях и помещениях Общества, перед началом работ необходимо предоставлять им информацию о наличии и хранении в помещениях опасных (взрывоопасных), сильнодействующих ядовитых веществ и материалов.

3.8. Системы автоматического обнаружения и тушения пожаров должны постоянно содержаться в работоспособном состоянии.

4. Требования к содержанию первичных средств пожаротушения

4.1. Здания и помещения необходимо обеспечивать первичными средствами тушения пожара в соответствии с нормами оснащения (приложение №1 к ППР РФ).

4.2. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно быть больше 20 м.

4.3. Первичные средства пожаротушения должны эксплуатироваться в соответствии с их паспортными данными. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих сертификатов.

4.4. Каждый огнетушитель, установленный в здании или помещении, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

4.5. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и в установленные сроки перезаряжаться или заменяться новыми.

4.6. Огнетушители, отправленные на проверку или перезарядку, должны заменяться равнозначным количеством исправных огнетушителей.

4.7. Огнетушители должны быть расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м от пола. Размещение огнетушителей в коридорах, холлах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

5. Порядок пользования первичными средствами пожаротушения

5.1. При использовании огнетушителя ОУ-3 следует:

- поднести огнетушитель к очагу возгорания с учетом безопасного расстояния (2 метра);
- огнетушитель держать вертикально (пусковым устройством вверх);
- направить раструб в очаг горения, сорвать пломбу, выдернуть чеку, нажать на рычаг и направить струю заряда в основание пламени.

5.2. Запрещается держать раструб незащищенной рукой во избежание обмороживания, так как его температура достигает минус 80 градусов;

5.3. После применения углекислотного огнетушителя, помещение необходимо проветрить!

6. Действия сотрудников при пожаре

6.1. Работники Общества и сторонних организаций при обнаружении пожара или признаков горения (запах, гари задымление, повышение температуры) обязаны:

- прекратить все работы и покинуть здание (сооружение), согласно плана эвакуации;

- немедленно сообщить диспетчеру по транспортной безопасности или диспетчеру МПТ ОАО «ПП СПб «МФ» местному телефону «2222» или городскому телефону «303-67-48»;


- при необходимости сообщить в пожарную охрану города по городскому телефону «01» или мобильному телефону «112», назвав адрес, место возникновения пожара (№ вокзала, № помещения или здания), свою фамилию;

- доложить о случившемся своему непосредственному руководителю.

6.2. При эвакуации из здания **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** пользоваться лифтом.

6.3. Самостоятельное тушение пожара допускается только в его начальной стадии, когда очаг возгорания визуально наблюдаем, незначителен и к нему можно безопасно подойти без средств защиты органов дыхания на расстояние подачи огнетушащих веществ.


Начальник
Службы охраны труда и пожарной безопасности



С.А. Паничев

Согласовано:

Директор по эксплуатации

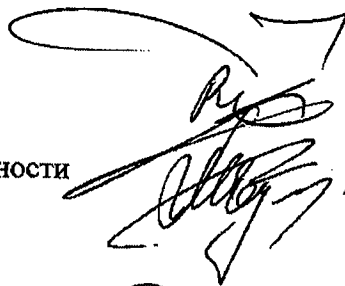

А.Н. Китиков

Технический директор

В.С. Рубайло

Директор по режиму и транспортной безопасности

М.А. Буйнов

Директор по правовым вопросам

И.С. Ровный

Начальник отдела персонала



Н.В. Солодянникова